

Update firmware en ETS-productdatabase

Als voor een nieuwe ETS-productdatabase ook een nieuwere firmware voor het apparaat nodig is, moet u uw apparaat met de ETS-service-app van een nieuwe firmware voorzien. De ETS-service-app ontvangt u kosteloos in de shop (ETS-app) bij de KNX Association cvba. <https://my.knx.org>. Documentatie over de ETS-service-app vindt u in de Gira download <https://download.gira.de>.

Foutmelding

Als bij de programmering van een ETS-productdatabase in de ETS volgende foutmelding verschijnt, betekent dit dat de firmware niet bij de gebruikte ETS-productdatabase past.



Bild 1: Foutmelding in de ETS

Ga als volgt te werk:

1. download bijvoorbeeld uit de onlinecatalogus van de ETS de oude ETS-productdatabase en importeer deze in uw project. Hier in het voorbeeld de versie 2.1 van de Gira KNX drukcontact.

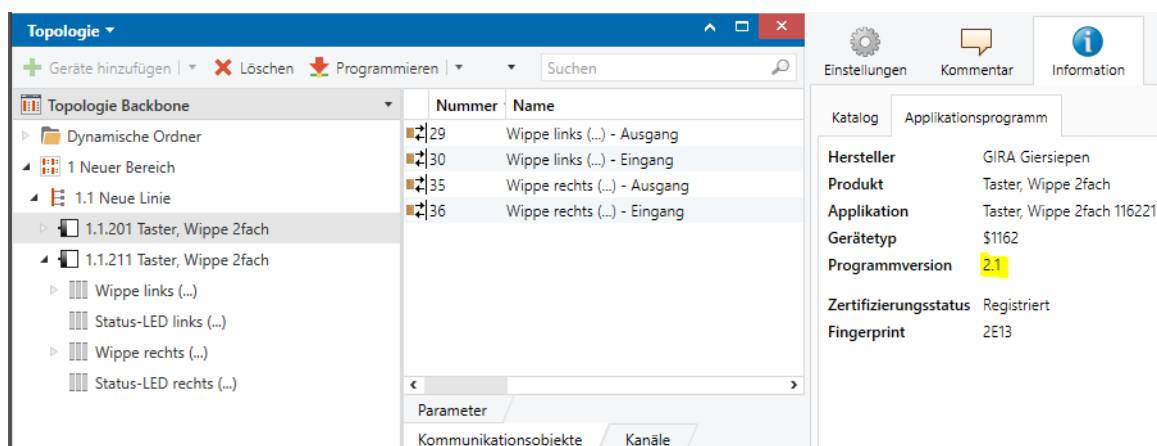


Bild 2: Laad de oude ETS-productdatabase in de ETS

2. Programmeer het apparaat met een fysisch adres in de ETS.
3. Start de ETS-service-app.



Aanwijzing

Om de update weer te laten geven, moet eerst de updatecontainer via het instellingenpictogram worden geladen. Documentatie over de ETS-service-app vindt u in de Gira download <https://download.gira.de>.

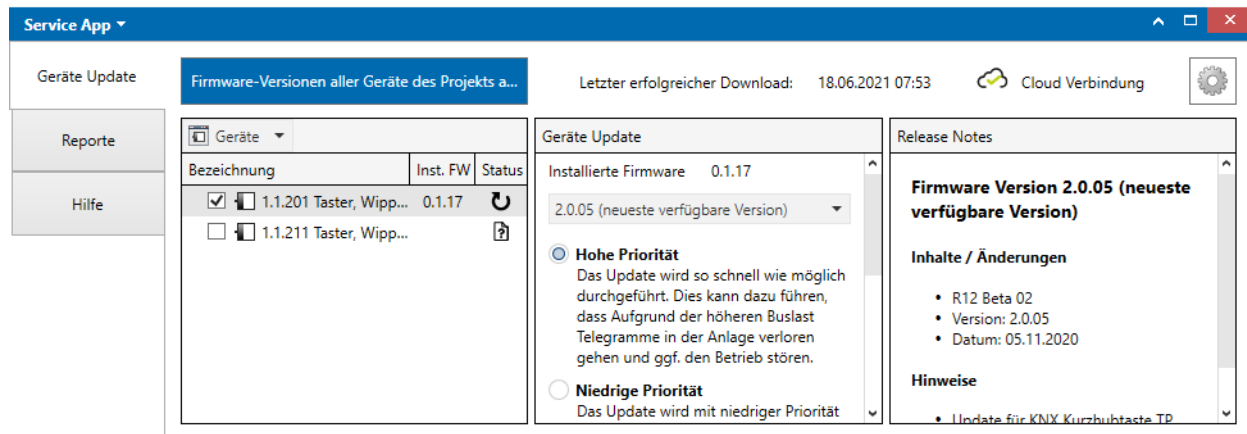


Bild 3: Ansicht in de ETS-service-app met nieuwe en oude firmwareversie

4. Update starten om de nieuwste firmwareversie op het apparaat te installeren.
5. Na de update naar de nieuwste firmwareversie kan de KNX drukcontact in de ETS met de nieuwste ETS-productdatabase versie 2.2 worden geprogrammeerd.